






POZNÁMKA

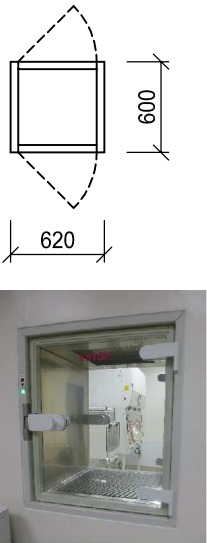

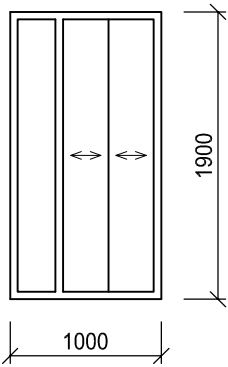

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor:  OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s. U Nemocnice 84, Příbram 261 26, tel. 318 641 111
Profese: ARCH-STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 732 264 881 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. PETR TOMICKÝ	ING. PETR TOMICKÝ	ING. PETR TOMICKÝ	
			
Akce: OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY ČISTÝCH PROSTOR PŘÍPRAVY RFA ONM	Zakázkové číslo: DPS 54 - 2017 Datum: 11 - 2017 Formát: A4		Paré:
Objekt: BUDOVA E SO 01	Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE		
Obsah: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.01-401	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

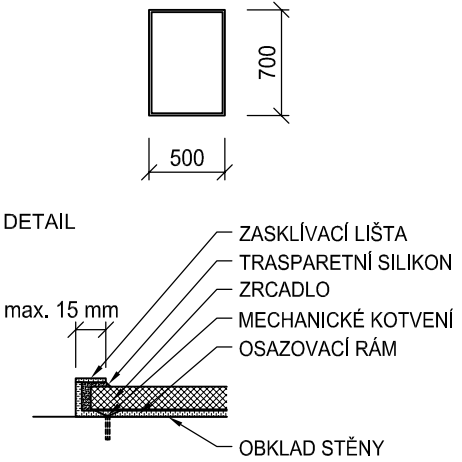
Z.Č.: DPS 54 - 2017
STR. Č.: 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			Σ	
$\frac{Z}{1}$		<p>Celonerezové prokládací okno pro superseptické prostředí s prosklenými jednokřídlovými dvířky se zvýšenou těsností (hermetické provedení) a vzájemnou blokadí proti současnému oboustrannému otevření (napájení viz projekt silnoproudých elektroinstalací).</p> <p>Rozměr: 620 x 600 x 720 mm</p>	KS	2
$\frac{Z}{2}$		<p>Okno vnitřní pevné z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným čirým.</p> <p>Povrchová úprava vypalovaným lakem v barvě dle barevného řešení.</p> <p>Rozměr: 600 x 1000 mm</p>	KS	1
$\frac{Z}{3}$		<p>Dveře do sprchové kabiny, trojdílné, zasouvací. Rám z hliníkových slitin, ve spodní části výška osazovacího rámu max. 25 mm. Výplň sklem bezpečnostním tvrzeným tl. 6 mm, neprůhledným. Minimální světlá šířka otvoru při zasunutí křídel 550 mm.</p> <p>Povrchová úprava vypalovaným lakem v barvě bílé.</p> <p>Rozměr: 1000 x 1900 mm</p>	KS	1
$\frac{Z}{4}$		<p>Madlo opěrné trubkové z nerezové oceli, pevné, vodorovné, do sprchy. Umístění 800 mm nad podlahou (viz vyhláška 398/2009). Průměr trubky 28 mm. Dodávka vč. kotvícího materiálu a rozet.</p> <p>Povrchová úprava: - matný nerez</p> <p>Délka: 300 mm</p>	KS	1

! PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 54 - 2017
STR. Č.: 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			Σ	
ZRC		<p>Zrcadlo v hliníkovém rámu se zasklívací lištou. Osazovací rám se skrytým kotvením do stěny, v ose umyvadla, spodní hrana 1200 mm od čisté podlahy.</p>	<p>Rozměr: 500 x 700 mm</p>	<p>KS 1</p>

! PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ

Z.Č.: DPS 54 - 2017
STR. Č.: 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			Σ	
<div data-bbox="129 331 188 394" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="347 353 552 712" data-label="Image"> </div>	<p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu dle barevného řešení</p> <p>Pro příčku zděnou tl. 100 mm</p> <p>Rozměr: 800 x 1970 mm</p>	P	
			L	2

! PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !